


# Ευρωπαϊκές πρακτικές

## Συνιστώσες Χρέωσης Χρήσης Διανομής

- Σκέλος χρέωσης ενέργειας άνω του 50% σε ποσοστό άνω του 75% των χωρών της Ευρώπης
- Το κόστος απωλειών, το οποίο κατά κανόνα ανακτάται μέσω ενεργειακής χρέωσης, περιλαμβάνεται στα τιμολόγια χρήσης στη συντριπτική πλειοψηφία
- Σε εκθέσεις του ACER<sup>1</sup> και του CEER<sup>2</sup> καταγράφεται **τάση σταδιακής μετακίνησης προς χρεώσεις ισχύος** για την ανάκτηση του κόστους δικτύου που συσχετίζεται θετικά με τη δυναμικότητα
- ✓ **Με τη νέα μεθοδολογία ΧΧΔ του ΕΔΔΗΕ, η χρέωση ισχύος προσδιορίζεται:**
  - Για πελάτες με ωριαία μέτρηση<sup>1</sup>: **βάσει μέγιστης ζήτησης στις περιόδους αιχμής**
  - Για πελάτες χωρίς ωριαία μέτρηση: **βάσει συμφωνημένης ισχύος**

Συνιστώσες Χρέωσης Χρήσης Δικτύων Διανομής στην Ευρώπη

πηγή: ACER Report on Distribution Tariff Methodologies in Europe, 2021

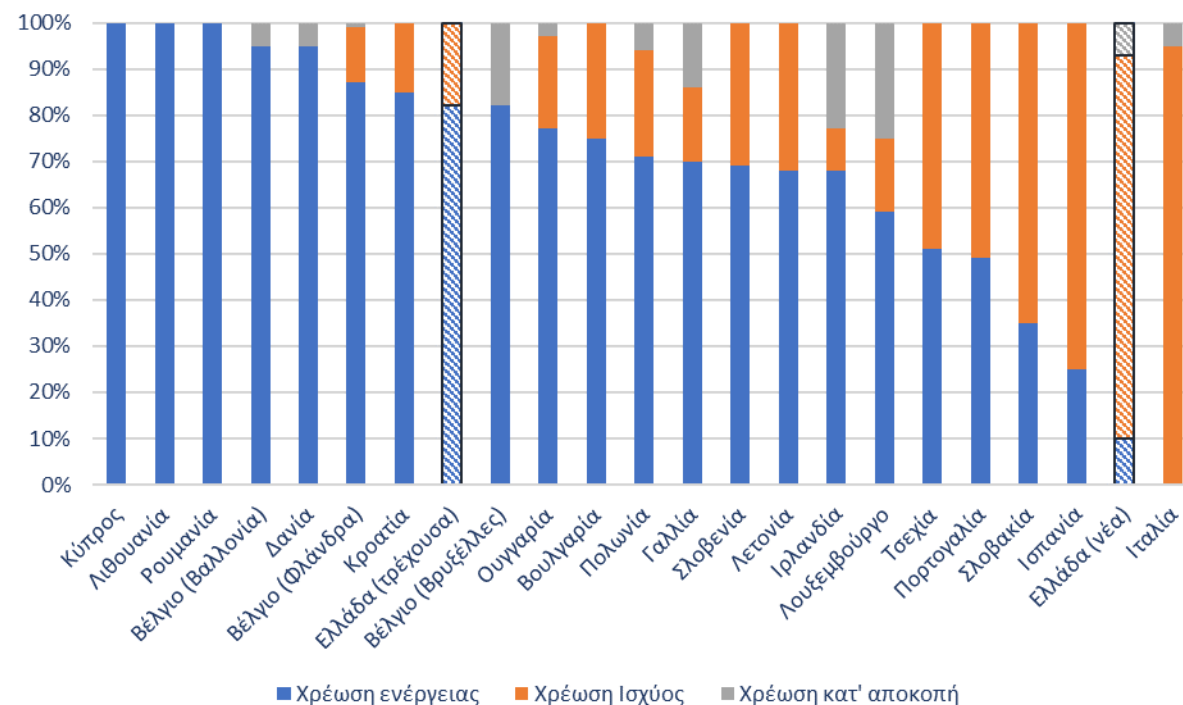

<sup>1</sup>ACER Report on Distribution Tariff Methodologies in Europe, 2021

<sup>2</sup>CEER Paper on Electricity Distribution Tariffs Supporting the Energy Transition, 2020

<sup>2</sup>CEER Guidelines of Good Practice for Electricity Distribution Network Tariffs, 2017